

污水处理厂2021年1月运行情况记录

企业单位名称（盖章）：中山公用黄圃污水处理有限公司

填报日期：2021年2月7日

日期	处理水量 (万吨)	COD (毫克/升)		氨氮 (毫克/升)		污泥产生量 (含水率80%) (千克)	回用水量 (万吨)	用电量 (千瓦时)	备注
		进水	出水	进水	出水				
1	3.35	154.03	10.92	11.67	0.83	25000			
2	3.29	134.26	9.28	15.86	2.00	25000			
3	3.27	118.80	10.25	13.72	1.80	12000			
4	3.38	128.11	9.79	12.90	0.53	25000			
5	3.42	131.11	12.38	15.95	0.79	25000			
6	3.22	121.38	12.71	13.92	2.50	25000			
7	3.30	142.39	14.16	15.13	2.02	20000			
8	3.26	151.03	10.07	14.40	1.22	20000			
9	3.27	228.98	10.88	15.60	0.38	22000			
10	3.44	214.37	11.21	13.40	0.82	20000			
11	3.60	175.08	9.12	13.22	0.45	10000			
12	3.47	206.59	15.13	14.37	0.07	22000			
13	3.70	168.64	9.61	11.78	0.07	23000			
14	3.75	175.30	11.58	11.10	0.07	23000			
15	3.85	115.40	8.61	10.95	0.07	18000			
16	3.50	147.09	9.26	12.13	0.07	12000			
17	3.12	177.98	8.61	12.78	0.07	18000			
18	4.01	137.51	10.74	12.59	0.06	22000			
19	3.46	190.20	11.59	14.78	0.05	22000			
20	3.48	212.71	13.69	15.58	0.07	22000			
21	2.71	224.40	12.73	17.45	0.09	18000			
22	2.43	216.98	15.12	14.60	0.07	16000			
23	2.59	279.56	15.77	16.05	0.10	19000			
24	2.51	290.13	13.98	18.24	0.07	10000			
25	3.75	186.61	13.31	14.53	0.08	18000			
26	3.77	185.59	9.44	15.25	0.04	18000			
27	3.62	223.58	11.22	14.76	0.05	18000			
28	3.71	173.24	9.76	12.72	0.04	0			
29	3.79	224.21	7.64	14.81	0.04	20780			
30	3.95	223.40	9.59	13.64	0.04	5000			
31	3.81	166.53	11.54	10.97	0.05	5000			
合计（或 加权平均）	105.77	181.46	11.28	14.03	0.47	558780		343404	

注：COD、氨氮进出水浓度为企业自测数据

污水处理厂2021年2月运行情况记录

企业单位名称（盖章）：中山公用黄圃污水处理有限公司

填报日期：2021年3月10日

日期	处理水量 (万吨)	COD (毫克/升)		氨氮 (毫克/升)		污泥产生量 (含水率80%) (千克)	回用水量 (万吨)	用电量 (千瓦时)	备注
		进水	出水	进水	出水				
1	3.46	210.83	10.42	13.10	0.07	31000			
2	3.25	217.07	11.71	16.07	0.05	0			
3	3.58	229.45	9.60	17.97	0.04	25000			
4	3.72	291.75	8.94	13.09	0.06	0			
5	3.04	269.37	10.06	15.81	0.05	25000			
6	2.94	193.10	9.57	14.16	0.07	0			
7	2.96	211.38	8.78	14.82	0.06	0			
8	3.64	137.51	7.81	13.10	0.06	25000			
9	4.10	115.40	10.80	8.40	0.08	0			
10	4.50	86.99	9.59	8.20	0.07	25000			
11	4.02	89.43	8.29	9.80	0.05	18000			
12	4.16	99.99	9.55	8.40	0.03	20000			
13	4.40	129.13	7.93	8.50	0.08	18000			
14	3.99	90.91	7.47	10.32	0.05	15000			
15	3.42	101.46	7.14	12.66	0.08	10000			
16	3.24	60.98	8.94	10.75	0.05	10000			
17	3.26	76.42	12.03	12.34	0.06	0			
18	3.08	57.77	7.00	12.71	0.10	10000			
19	3.59	71.46	10.07	12.20	0.05	12000			
20	2.59	157.34	14.92	15.73	0.06	0			
21	2.50	117.60	14.44	17.66	0.60	0			
22	2.47	134.96	13.98	17.88	0.42	13000			
23	2.70	123.98	10.93	15.30	0.55	0			
24	3.57	94.54	10.27	14.46	0.04	16700			
25	3.87	86.42	9.95	10.67	0.06	0			
26	4.25	66.80	9.78	8.90	0.03	18000			
27	3.87	68.43	7.66	7.40	0.02	0			
28	3.94	87.17	10.92	9.20	0.03	0			
合计（或 加权平均）	98.07	131.34	9.95	12.49	0.11	291700		273693	

注：COD、氨氮进出水浓度为企业自测数据。

污水处理厂2021年3月运行情况记录

企业单位名称（盖章）：中山公用黄圃污水处理有限公司

填报日期：2021年4月9日

日期	处理水量 (万吨)	COD (毫克/升)		氨氮 (毫克/升)		污泥产生量 (含水率80%) (千克)	回用水量 (万吨)	用电量 (千瓦时)	备注
		进水	出水	进水	出水				
1	4.17	108.44	10.6	9.32	0.03	30000			
2	4.43	96.13	10.43	7.44	0.02	0			
3	4.56	119.95	8.95	8.95	0.02	20000			
4	4.42	125.77	11.6	11.73	0.02	0			
5	3.25	99.39	11.24	12.74	0.73	22000			
6	3.62	145.82	11.41	11.96	0.07	0			
7	3.39	83.1	10.92	11.49	0.05	0			
8	3.92	107.76	8.16	12.23	0.02	25000			
9	3.81	157.68	9.31	12.65	0.02	0			
10	3.93	124.8	8.65	12.32	0.02	30000			
11	3.55	111.61	9.29	10.50	0.01	0			
12	4.20	102.04	10.94	12.41	0.01	7000			
13	4.10	133.06	9.63	12.16	0.01	0			
14	4.23	95.51	10.12	11.54	0.03	0			
15	3.91	102.69	8.96	11.62	0.02	10000			
16	4.07	121.95	10.89	12.24	0.01	10000			
17	3.26	128.87	8.32	14.93	0.03	12000			
18	3.11	136.98	10.11	13.77	0.04	15000			
19	4.05	105.31	9.31	11.73	0.03	18000			
20	3.32	123.27	11.43	12.98	0.04	0			
21	3.04	119.18	9.96	16.22	0.02	0			
22	2.95	162.87	11.89	14.24	0.02	18000			
23	4.12	192.42	10.93	13.67	0.02	0			
24	4.32	162.52	9.47	10.44	0.02	0			
25	4.54	170.54	8.49	11.49	0.03	0			
26	4.25	130.89	8.46	10.31	0.02	20000			
27	4.02	104.07	10.73	13.63	0.03	0			
28	4.09	70.73	11.54	11.86	0.02	0			
29	3.66	106.72	10.1	13.28	0.03	16730			
30	4.26	114.38	8.5	13.35	0.01	0			
31	3.78	96.33	10.78	12.08	0.01	14000			
合计 (或加权平均)	120.33	121.32	10.04	12.11	0.05	267730		301581	

注：COD、氨氮进出水浓度为企业自测数据。


污水处理厂2021年4月运行情况记录

企业单位名称（盖章）：中山公用黄圃污水处理有限公司

填报日期：2021年5月10日

日期	处理水量 (万吨)	COD (毫克/升)		氨氮 (毫克/升)		污泥产生量 (含水率80%) (千克)	回用水量 (万吨)	用电量 (千瓦时)	备注
		进水	出水	进水	出水				
1	3.67	112.65	9.31	12.46	0.01	15000			
2	3.39	118.22	8.64	13.34	0.03	18000			
3	3.04	86.25	7.97	14.08	0.01	0			
4	2.94	103.34	7.00	16.36	0.01	16000			
5	2.94	83.81	6.67	15.85	0.01	16000			
6	3.46	106.68	9.61	13.69	0.01	0			
7	3.35	112.52	9.46	15.19	0.02	18000			
8	2.94	136.27	8.65	13.63	0.03	0			
9	3.86	132.47	10.24	14.73	0.01	18000			
10	4.11	144.66	10.56	10.07	0.02	0			
11	3.32	108.90	10.08	11.55	0.04	0			
12	3.91	91.98	8.79	10.33	0.02	18000			
13	3.76	102.82	7.83	11.28	0.06	0			
14	4.60	71.05	7.51	9.76	0.02	18000			
15	4.55	75.92	7.18	9.53	0.03	0			
16	3.19	84.55	9.27	14.62	0.04	20000			
17	3.17	130.89	6.34	15.49	0.03	0			
18	3.22	104.07	9.59	14.27	0.05	0			
19	4.45	90.13	10.07	12.58	0.02	20000			
20	3.98	121.29	6.67	11.45	0.03	0			
21	4.21	115.82	8.32	11.52	0.03	20000			
22	4.12	124.34	9.59	13.42	0.03	0			
23	4.11	113.50	9.40	12.04	0.01	20000			
24	4.07	132.14	10.21	12.49	0.01	0			
25	4.46	92.68	7.64	11.25	0.02	0			
26	4.21	119.84	9.55	12.09	0.03	18000			
27	3.57	118.99	8.48	12.97	0.02	0			
28	4.02	111.97	7.14	11.42	0.02	18000			
29	3.90	96.83	9.44	11.23	0.02	0			
30	4.14	93.27	8.43	12.36	0.03	9090			
合计（或 加权平均）	112.66	107.93	8.65	12.70	0.02	262090		303663	

注：COD、氨氮进出水浓度为企业自测数据。

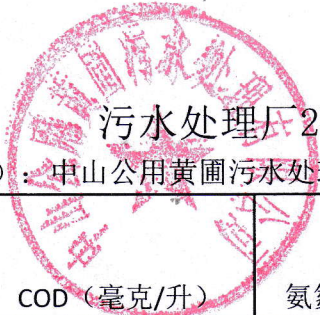

污水处理厂2021年5月运行情况记录

企业单位名称（盖章）：中山公用黄圃污水处理有限公司

填报日期：2021年6月8日

日期	处理水量	COD（毫克/升）		氨氮（毫克/升）		污泥产生量（含水率80%）	回用水量	用电量	备注
	（万吨）	进水	出水	进水	出水	（千克）	（万吨）	（千瓦时）	
1	3.98	85.16	7.79	12.93	0.04	11000			
2	3.83	88.55	8.45	13.11	0.02	21000			
3	4.21	59.30	7.31	6.36	0.02	0			
4	4.18	95.97	10.57	9.44	0.02	20000			
5	4.46	101.67	11.22	8.26	0.02	0			
6	4.69	234.62	7.33	12.15	0.03	20000			
7	4.39	121.14	8.13	11.36	0.01	0			
8	4.09	90.95	8.28	12.63	0.03	20000			
9	4.30	127.49	8.93	14.07	0.03	0			
10	4.21	108.39	7.82	11.90	0.01	15000			
11	4.54	85.71	9.96	11.36	0.01	0			
12	4.27	96.25	8.32	11.51	0.01	0			
13	4.65	67.81	8.17	8.72	0.01	18000			
14	4.80	90.43	7.33	10.23	0.01	20000			
15	4.41	83.10	6.35	11.48	0.02	0			
16	4.61	98.57	6.84	12.04	0.02	0			
17	4.55	115.06	9.79	11.89	0.02	20000			
18	3.69	104.49	9.14	11.03	0.01	0			
19	4.67	112.52	7.50	12.07	0.01	18000			
20	4.35	150.20	9.47	10.90	0.02	0			
21	4.77	101.83	6.68	10.22	0.01	18000			
22	4.70	67.62	6.03	9.25	0.01	0			
23	4.49	94.50	7.82	12.27	0.43	0			
24	3.69	99.63	8.82	10.39	1.79	18000			
25	2.42	75.89	9.14	8.54	1.30	0			
26	2.90	82.52	8.99	8.82	0.05	20000			
27	3.63	111.75	10.11	10.65	0.33	0			
28	4.22	79.80	10.26	10.53	0.11	20000			
29	3.56	90.39	11.07	11.95	0.81	0			
30	3.94	92.02	11.89	11.71	0.92	0			
31	3.73	102.00	10.93	12.96	1.30	16070			
合计（或加权平均）	128.90	100.49	8.72	10.99	0.24	275070		367923	

注：COD、氨氮进出水浓度为企业自测数据。


污水处理站2021年6月运行情况记录

企业单位名称（盖章）：中山公用黄圃污水处理有限公司

填报日期：2021年7月12日

日期	处理水量	COD（毫克/升）		氨氮（毫克/升）		污泥产生量（含水率80%）	回用水量	用电量	备注
	（万吨）	进水	出水	进水	出水	（千克）	（万吨）	（千瓦时）	
1	2.79	55.44	10.27	5.94	0.55	25000			
2	2.86	49.96	9.12	5.38	0.38	22000			
3	4.16	81.67	9.31	7.17	0.34	0			
4	3.18	74.29	8.00	7.01	0.56	22000			
5	4.11	69.39	7.18	6.91	0.04	0			
6	4.26	84.90	8.65	8.04	0.04	0			
7	4.47	112.42	10.10	11.94	0.04	22000			
8	4.37	103.38	9.93	9.74	0.02	0			
9	4.01	96.33	9.47	11.39	0.03	22000			
10	4.24	101.92	10.11	12.01	0.03	0			
11	4.19	88.13	9.79	10.85	0.04	20000			
12	3.99	106.08	8.32	11.67	0.02	0			
13	3.97	127.09	11.89	11.46	0.04	0			
14	4.03	65.99	11.08	7.52	0.02	0			
15	3.59	83.16	9.95	11.43	0.04	0			
16	3.63	94.69	8.98	13.51	0.05	0			
17	3.68	123.16	8.65	11.45	0.04	0			
18	3.54	96.09	9.28	11.70	0.05	0			
19	3.03	90.39	12.87	12.93	0.04	0			
20	2.69	144.95	12.38	14.31	0.01	0			
21	3.38	127.24	11.24	14.82	0.03	0			
22	3.90	81.47	8.15	8.08	0.51	20000			
23	4.00	70.20	8.98	7.08	0.04	15270			
24	4.29	92.28	9.47	6.11	0.03	15000			
25	4.52	62.68	9.93	7.90	0.01	15000			
26	4.45	111.52	11.40	9.09	0.03	0			
27	4.36	78.96	10.91	8.92	0.03	0			
28	4.11	101.10	9.46	9.79	0.02	15000			
29	3.36	83.10	9.29	9.20	0.04	0			
30	4.45	113.05	8.78	11.05	0.34	9000			
合计（或加权平均）	115.60	92.37	9.76	9.81	0.12	222270		324840	

注：COD、氨氮进出水浓度为企业自测数据。

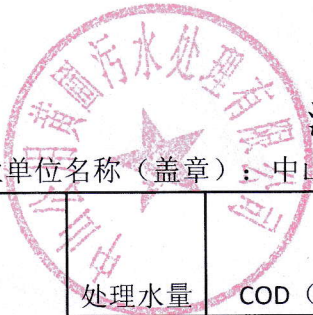

污水处理厂2021年7月运行情况记录

企业单位名称（盖章）：中山公用黄圃污水处理有限公司

填报日期：2021年8月10日

日期	处理水量	COD (毫克/升)		氨氮 (毫克/升)		污泥产生量 (含水率80%)	回用水量	用电量	备注
	(万吨)	进水	出水	进水	出水	(千克)	(万吨)	(千瓦时)	
1	4.23	119.18	8.82	11.56	0.01	20000			
2	4.26	57.03	11.57	10.28	0.03	20000			
3	4.53	69.25	10.92	8.75	0.05	0			
4	4.74	71.69	8.80	9.73	0.02	0			
5	4.72	61.05	9.12	8.61	0.02	25000			
6	4.34	72.56	7.17	8.90	0.02	25000			
7	4.55	104.23	9.45	9.70	0.01	4000			
8	4.71	102.04	8.98	10.27	0.01	0			
9	4.54	87.03	7.32	9.47	0.02	0			
10	4.05	73.20	9.43	10.77	0.02	0			
11	4.17	83.77	8.46	11.24	0.03	0			
12	3.83	129.11	10.72	12.15	0.06	20000			
13	4.03	71.69	9.45	11.23	0.02	20000			
14	4.25	75.70	8.14	7.38	0.01	20000			
15	3.91	97.14	9.80	9.74	0.01	20000			
16	3.92	76.80	8.17	10.34	0.01	20000			
17	4.58	70.26	8.33	5.66	0.01	0			
18	4.09	89.05	10.95	8.10	0.01	0			
19	3.80	96.21	8.97	9.23	0.02	4000			
20	3.60	79.59	7.35	8.10	0.01	0			
21	4.15	60.02	8.33	6.33	0.03	25000			
22	4.03	81.57	7.50	6.76	0.02	0			
23	4.10	117.31	10.43	8.30	0.01	25000			
24	3.95	109.98	9.78	9.05	0.02	0			
25	4.17	105.91	10.10	9.76	0.02	0			
26	3.86	125.31	9.93	11.41	0.44	20000			
27	3.69	92.95	11.25	12.76	0.04	15000			
28	4.08	101.22	8.49	12.08	0.02	15000			
29	3.85	116.01	9.31	11.17	0.02	12270			
30	4.41	83.91	8.64	7.88	0.02	0			
31	4.39	102.65	9.61	9.60	0.03	0			
合计 (或加权平均)	129.52	89.79	9.20	9.56	0.03	310270		355356	

注：COD、氨氮进出水浓度为企业自测数据。

污水处理厂2021年8月运行情况记录

企业单位名称（盖章）：中山公用黄圃污水处理有限公司

填报日期：2021年9月8日

日期	处理水量 (万吨)	COD (毫克/升)		氨氮 (毫克/升)		污泥产生量 (含水率80%) (千克)	回用水量 (万吨)	用电量 (千瓦时)	备注
		进水	出水	进水	出水				
1	3.68	133.60	9.94	13.93	0.03	10000			
2	3.99	116.73	9.96	12.47	0.02	8000			
3	4.06	78.18	8.63	7.60	0.02	18000			
4	4.63	62.22	8.30	7.27	0.01	20000			
5	4.58	99.31	7.98	7.96	0.01	22000			
6	4.08	104.32	9.13	8.82	0.02	22000			
7	3.79	112.47	9.45	10.39	0.04	0			
8	3.73	110.02	7.82	11.49	0.02	0			
9	4.06	108.13	9.43	11.37	0.01	22000			
10	4.47	82.45	7.31	7.54	0.03	22000			
11	4.62	44.81	6.03	4.97	0.01	22000			
12	4.71	65.09	7.00	5.91	0.01	0			
13	4.72	53.00	9.62	5.83	0.01	20000			
14	4.60	92.95	10.76	7.21	0.01	0			
15	4.23	105.99	11.09	9.95	0.02	20000			
16	4.18	88.44	9.90	7.86	0.01	18000			
17	4.23	68.29	10.41	5.48	0.01	18000			
18	4.29	107.95	9.25	8.45	0.32	19000			
19	1.86	110.30	8.43	9.40	3.33	20000			
20	1.65	91.94	12.86	10.73	2.24	20000			
21	1.79	115.54	11.72	13.61	0.68	0			
22	4.13	129.37	10.58	9.72	0.02	20000			
23	4.38	89.29	7.95	9.97	0.03	19240			
24	4.03	91.80	7.80	9.71	0.13	18000			
25	4.28	99.35	8.15	12.38	0.02	16000			
26	4.25	94.27	9.59	11.69	0.02	16000			
27	3.92	92.80	10.42	11.21	0.03	15000			
28	3.89	90.35	11.56	13.34	0.04	0			
29	3.68	144.89	10.74	14.35	0.05	10000			
30	3.58	140.71	10.09	12.98	0.02	7000			
31	3.90	122.66	8.45	13.74	0.03	5000			
合计 (或加权平均)	121.97	98.30	9.37	9.91	0.23	427240		378651	

注：COD、氨氮进出水浓度为企业自测数据。

污水处理厂2021年9月运行情况记录

企业单位名称（盖章）：中山公用黄圃污水处理有限公司

填报日期：2021年10月12日

日期	处理水量 (万吨)	COD (毫克/升)		氨氮 (毫克/升)		污泥产生量 (含水率80%) (千克)	回用水量 (万吨)	用电量 (千瓦时)	备注
		进水	出水	进水	出水				
1	4.45	100.61	9.25	8.28	0.02	28000			
2	4.30	91.80	9.10	8.86	0.01	25000			
3	4.00	99.27	8.14	9.68	0.01	23000			
4	4.22	106.59	7.97	10.96	0.02	0			
5	4.26	115.54	8.46	11.81	0.03	18000			
6	2.81	118.75	7.65	12.24	0.41	13000			
7	2.75	88.73	7.49	7.96	0.02	18000			
8	3.47	116.26	6.83	9.76	0.01	20000			
9	3.41	84.45	7.31	8.44	0.01	19000			
10	3.96	70.06	7.49	5.78	0.01	16000			
11	3.94	83.91	7.82	7.20	0.01	19000			
12	4.02	116.50	10.75	11.43	0.01	16000			
13	4.03	87.77	7.80	7.91	0.05	19000			
14	4.37	78.73	7.14	7.68	0.04	20000			
15	4.03	76.36	6.99	7.72	0.05	21000			
16	4.05	72.36	8.29	5.77	0.04	21000			
17	3.93	100.04	7.65	7.60	0.03	21000			
18	3.60	108.81	7.80	8.52	0.02	20000			
19	3.87	94.19	6.98	8.02	0.03	20000			
20	3.54	126.93	7.00	11.07	0.03	16000			
21	3.45	107.40	7.81	9.96	0.03	20000			
22	3.84	111.20	9.74	9.59	0.03	15000			
23	3.93	84.52	10.56	7.24	0.02	14000			
24	2.43	91.87	8.29	10.15	0.05	13000			
25	2.56	113.01	7.97	9.88	0.04	12000			
26	3.14	117.31	8.47	10.81	0.02	13000			
27	3.27	132.68	8.79	11.87	0.03	12480			
28	3.65	137.51	9.28	12.29	0.02	13000			
29	3.93	116.17	8.45	12.15	0.02	11000			
30	3.95	139.89	8.13	13.43	0.03	7000			
合计 (或加权平均)	111.17	102.97	8.18	9.47	0.04	503480		343230	

注：COD、氨氮进出水浓度为企业自测数据。

污水处理厂2021年10月运行情况记录

企业单位名称（盖章）：中山公用黄圃污水处理有限公司

填报日期：2021年11月9日

日期	处理水量 (万吨)	COD (毫克/升)		氨氮 (毫克/升)		污泥产生量 (含水率80%) (千克)	回用水量 (万吨)	用电量 (千瓦时)	备注
		进水	出水	进水	出水				
1	3.43	111.43	8.62	13.29	0.03	28000			
2	3.41	94.27	7.80	13.78	0.03	22000			
3	3.17	83.71	7.15	10.87	0.01	24000			
4	3.40	73.32	7.98	8.56	0.02	26000			
5	3.95	76.58	7.49	9.10	0.01	25000			
6	4.00	92.57	8.61	7.90	0.01	25000			
7	4.18	77.14	10.72	8.09	0.01	0			
8	4.15	84.55	8.94	8.07	0.01	18000			
9	4.08	42.31	7.32	2.01	0.03	20000			
10	4.06	33.36	6.35	1.93	0.04	20000			
11	4.13	86.96	7.64	5.27	0.03	24000			
12	3.47	111.20	9.42	9.23	0.02	21000			
13	4.17	99.19	9.92	7.56	0.03	14000			
14	4.13	52.8	8.45	4.35	0.01	16000			
15	4.26	70.88	6.19	5.44	0.01	20000			
16	4.04	106.72	8.96	8.29	0.03	17000			
17	4.16	108.35	7.66	9.00	0.02	22000			
18	3.91	103.34	6.51	8.22	0.02	4140			
19	1.81	82.99	8.79	8.16	0.33	0			
20	3.65	119.51	9.92	9.57	0.01	0			
21	3.75	140.48	10.88	10.99	0.15	12000			
22	2.96	142.57	11.89	11.05	1.02	18000			
23	2.99	122.20	9.61	11.47	0.02	20000			
24	2.97	129.53	11.41	10.38	0.02	20000			
25	3.46	134.85	10.56	10.41	0.03	20000			
26	4.03	149.59	9.27	9.72	0.02	17000			
27	3.80	135.01	8.46	11.03	0.05	21000			
28	4.05	146.45	10.41	8.94	0.39	22000			
29	4.03	124.64	9.45	9.82	0.05	20000			
30	4.12	106.72	8.64	9.56	0.13	15000			
31	3.82	140.94	8.31	11.64	0.03	0			
合计 (或加权平均)	115.50	102.71	8.82	8.83	0.08	531140		329304	

注：COD、氨氮进出水浓度为企业自测数据。



污水处理厂2021年11月运行情况记录

企业单位名称(盖章)：中山公用黄圃污水处理有限公司

填报日期：2021年12月10日

日期	处理水量		COD (毫克/升)		氨氮 (毫克/升)		污泥产生量 (含水率80%) (千克)	回用水量 (万吨)	用电量 (千瓦时)	备注
	(万吨)	进水	出水	进水	出水					
1	3.95	173.31	9.93	13.85	0.06	22000				
2	3.69	129.43	11.72	10.09	0.11	22000				
3	4.10	118.65	9.43	11.62	0.06	22000				
4	3.90	111.20	10.06	10.64	0.06	19000				
5	4.13	140.88	8.79	13.33	0.10	25000				
6	4.31	114.82	8.47	11.85	0.04	20000				
7	4.00	144.95	10.91	12.85	0.07	22000				
8	4.01	156.16	9.76	13.24	0.04	22000				
9	4.08	225.92	11.87	14.32	0.06	20000				
10	4.17	161.39	10.87	10.47	0.07	25000				
11	3.93	103.94	10.23	12.32	0.06	20000				
12	4.05	118.70	9.59	14.04	0.03	20000				
13	3.97	152.85	9.43	13.75	0.03	21000				
14	4.03	149.59	11.54	15.59	0.06	21000				
15	3.91	130.19	7.32	14.68	0.11	22000				
16	3.91	117.79	10.89	15.10	0.44	0				
17	4.24	113.59	10.22	13.07	0.26	24000				
18	4.23	140.48	9.59	12.79	0.04	22000				
19	4.46	128.14	9.89	12.23	0.02	19000				
20	4.59	165.45	11.35	10.62	0.02	0				
21	4.38	147.61	10.54	12.29	0.02	21000				
22	3.91	168.83	9.25	14.33	0.09	20000				
23	3.73	214.55	14.14	17.19	0.07	10820				
24	4.51	160.03	11.70	13.50	0.04	20000				
25	4.14	196.75	12.68	14.61	0.04	20000				
26	4.09	203.00	8.44	13.83	0.03	20000				
27	4.00	172.15	7.15	11.56	0.02	0				
28	3.11	94.19	8.93	9.92	0.02	15000				
29	3.99	168.02	10.06	13.42	0.03	15000				
30	4.14	207.54	11.84	16.15	0.02	14000				
合计(或 加权平均)	121.64	151.00	10.22	13.11	0.07	543820		366324		

注：COD、氨氮进出水浓度为企业自测数据。



污水处理厂2021年12月运行情况记录

企业单位名称（盖章）：中山公用黄圃污水处理有限公司

填报日期：2022年1月10日

日期	处理水量	COD (毫克/升)		氨氮 (毫克/升)		污泥产生量 (含水率80%)	回用水量 (万吨)	用电量 (千瓦时)	备注
	(万吨)	进水	出水	进水	出水	(千克)			
1	3.49	214.92	11.52	17.51	0.06	28000			
2	3.27	142.10	9.58	12.35	0.10	28000			
3	4.62	188.62	10.59	14.00	0.04	25000			
4	4.36	204.07	10.08	17.10	0.05	25000			
5	4.42	152.03	9.76	11.57	0.06	0			
6	4.35	133.98	8.12	10.61	0.01	28000			
7	4.42	146.40	8.78	11.35	0.04	22000			
8	4.32	162.67	8.78	10.92	0.05	22000			
9	4.29	169.31	8.47	11.37	0.06	22000			
10	4.18	147.79	11.69	12.37	0.08	16000			
11	4.55	133.98	12.18	13.94	0.24	16000			
12	4.26	167.28	11.86	11.38	0.02	5860			
13	3.70	145.47	9.59	18.90	0.05	10000			
14	4.26	221.50	11.52	12.39	0.06	12000			
15	4.36	230.89	10.24	14.16	0.10	6000			
16	4.10	188.54	10.73	14.71	0.25	0			
17	3.84	201.87	9.61	14.38	0.08	8000			
18	4.53	169.31	10.26	10.91	0.05	9000			
19	4.38	149.78	10.91	9.92	0.02	10000			
20	3.79	152.54	11.36	10.26	0.02	10000			
21	3.66	222.95	8.79	11.98	0.03	10000			
22	3.68	204.88	10.41	9.11	0.02	10000			
23	3.79	265.96	9.76	12.57	0.04	10000			
24	4.09	165.45	7.79	11.55	0.01	10000			
25	3.94	141.12	9.73	11.93	0.03	10000			
26	4.21	144.36	10.87	9.95	0.03	10000			
27	4.23	167.55	8.30	14.48	0.03	10000			
28	4.29	171.34	10.72	13.64	0.18	12000			
29	4.03	267.15	13.32	15.70	0.09	15000			
30	3.61	218.61	10.08	16.56	0.53	15000			
31	3.43	189.12	10.71	11.21	0.45	15000			
合计 (或加权平均)	126.45	180.05	10.20	12.86	0.09	429860		381411	

注：COD、氨氮进出水浓度为企业自测数据。